


Anschlussbelegung RCP 2000 mit Ansteuerung einer Wärmepumpe und Besgoventil

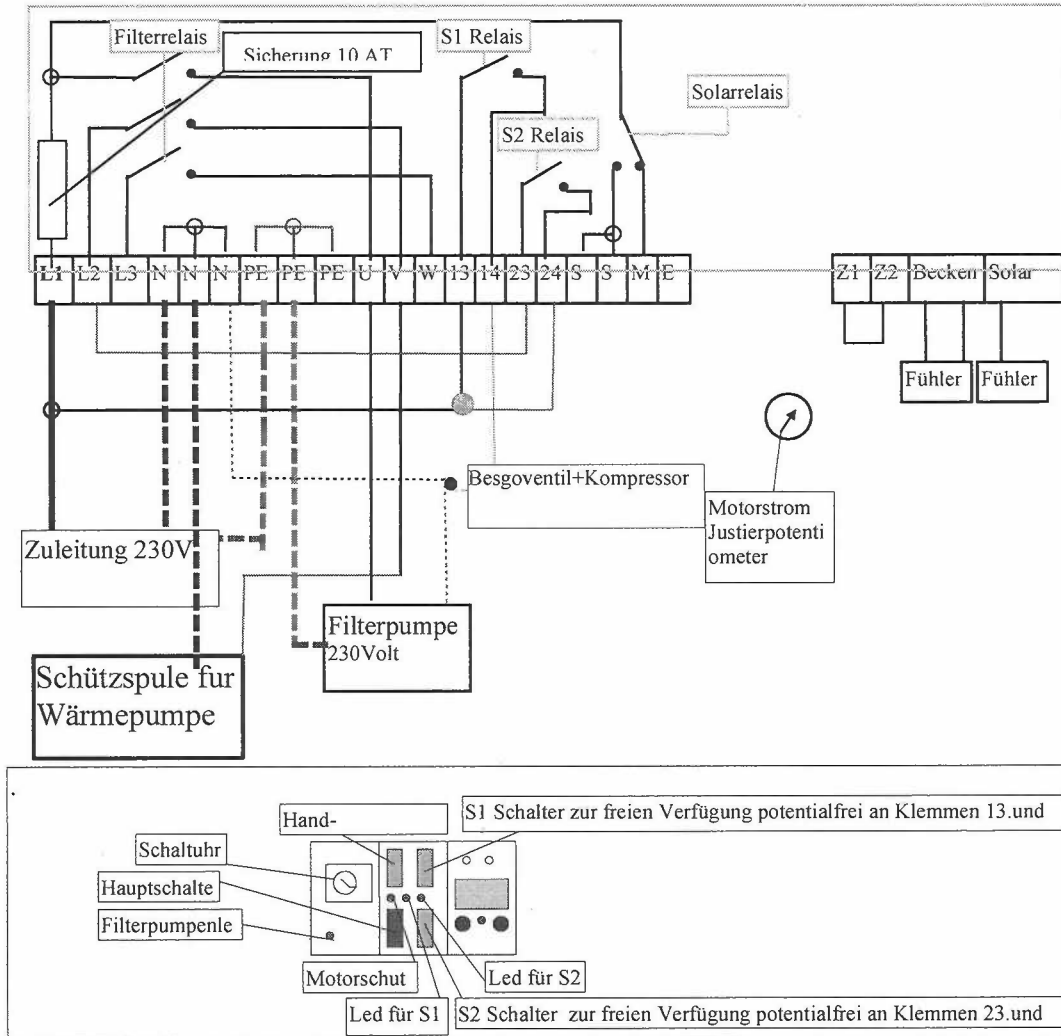

Achtung!!

Die Stromeinstellung ist richtig, wenn die Motorschutz Led beim Filterpumpenanlauf leicht aufglimmt, nur dann ist ein zuverlässiger Schutz des Motors gewährleistet.

Schalter S2 mit diesem Schalter kann eine Wärmepumpe Steuerungsseitig ein bzw. ausgeschaltet werden.

Wärmepumpe und Filteranlage dürfen nicht an der gleichen Phase betrieben werden (Überstrom)

Rückspülautomat (Besgoventil) mit S1 Ein für Handbetrieb
S1 Aus für Automatikbetrieb

Für nähere Informationen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.